施工説明書

INAX

キッチン用シングルレバー混合水栓

一般地用	寒冷地用
SF-340S	SF-340SN
SF-342S	SF-342SN

商品の機能が100%発揮されるよう、本説明書の内容を十分ご理解のうえ正しく施工してください。
なお施工完了後、この施工説明書を同梱の「ご愛用フォルダー」に入れてお客さまにお渡しください。

●商品図

一般地用
SF-342S

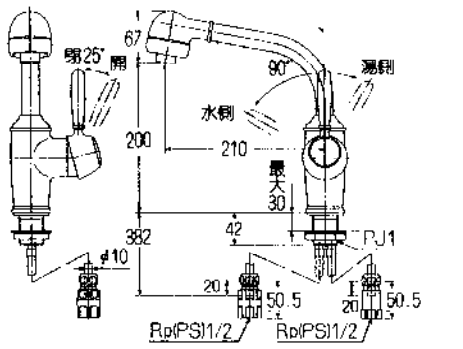

寒冷地用
SF-342SN

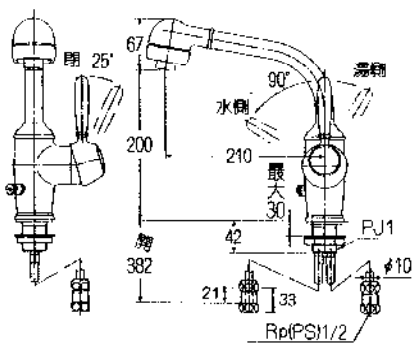

一般地用
SF-340S

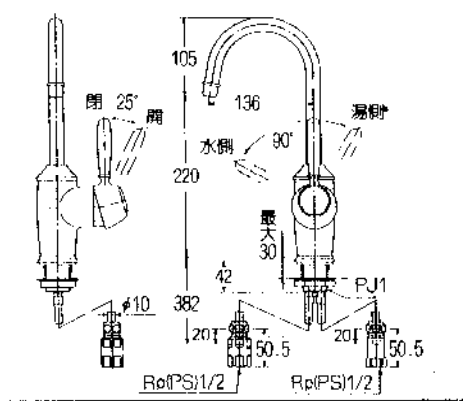

寒冷地用
SF-340SN

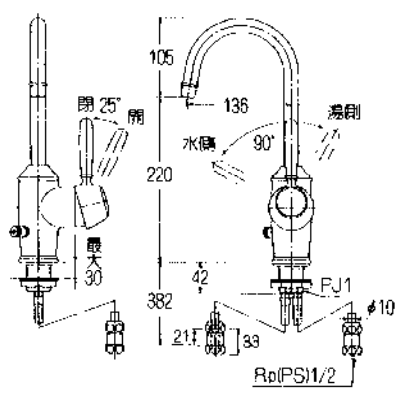

※カウンター穴あけ寸法はφ36±2で行ってください。
※止水栓は壁給水の場合LF-3K、床給水の場合LF-3SKをご使用ください。

※カウンター穴あけ寸法はφ36±2で行ってください。
※止水栓は壁給水の場合LF-3K-U、床給水の場合LF-3SK-Uをご使用ください。

●安全上のご注意

●施工前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●施工完了後、正常に作動することを確認するとともに、取扱説明書にそってお客さまに使用方法、お手入れの仕方を説明してください。
●この施工説明書は、取扱説明書と共にお客さまで保管頂くように依頼してください。

⚠ 注　意	
湯水を逆に配管しないでください。 ※水を出そうとしても、湯が出てヤケドをすることがあります。	⊘
お客さまに引き渡す前に凍結が予想される場合は水を抜いておいてください。 寒冷地仕様の水抜方法は、取扱説明書を参照ください。 ※凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。	❗

●使用条件

●給水・給湯圧力は以下の条件を守ってください。
〔ガス給湯器（比例制御式：16号相当）と組み合わせる場合〕

給水圧力
- 最低必要圧力……A+0.07MPa{0.7kgf/㎠}(SF-342Sの場合)
- 最低必要圧力……A+0.04MPa{0.4kgf/㎠}(SF-340Sの場合)
- 最高圧力……0.75MPa{7.6kgf/㎠}

※Aはガス給湯器の最低作動圧力です。

●測定条件
※レバーハンドルは全開です。
※ガス給湯器との組合わせ条件が最も悪い冬期条件(給水温度5℃、吐出温度42℃)で、圧力は適正吐水流量下限6L/分を確保できる値とします。
※給水圧力はガス給湯器直前における流動時の静水圧です。
※ガス給湯器の温度調節は最高温設定です。

〔貯湯式温水器と組み合わせる場合〕

給水・給湯圧力
- 最低必要圧力……0.05MPa{0.5kgf/㎠}
- 最高圧力……0.75MPa{7.6kgf/㎠}

●温度調節が容易で使い勝手をよくするために、給水圧力と給湯圧力の差を小さくしてください。

●給水圧力が0.75MPa{7.6kgf/㎠}を超えるような高圧の場合は、市販の減圧弁等で適正圧力（0.20MPa{2kgf/㎠}程度）に減圧してください。
●給湯に蒸気は使用できません。

●施工前のご注意

●給水は上水道に接続してください。
※温泉水など異物を多く含む水には使用できません。
●給水配管が右側、給湯配管が左側に配管されていることを確かめてください。
※逆配管では表示通りに湯が出ません。
●給湯配管はできるだけ短くし、必ず保温材を巻いてください。
●取付けに必要な専用工具（KG-9）を用意してください。
●商品の表面には直接工具を掛けないでください。
※工具を掛ける場合には、必ず商品に布等をあてて保護してください。
●開梱、取付けの際には商品の表面にキズを付けないように十分注意してください。
●取付後の保守点検のために必ず止水栓（別売）と点検口を設けてください。
●必ず配管中の異物を完全に洗い流してください。
●給水・給湯パイプ抜け防止のために、接続する給水・給湯配管は、確実に壁または床に固定してください。

●施工方法

1. 水栓本体が正面を向くように仮固定します。給水・給湯用止水栓の位置を考慮して給水・給湯パイプを曲げ広げます。
※この時、差込部の直管部をできるだけ長くとってください。

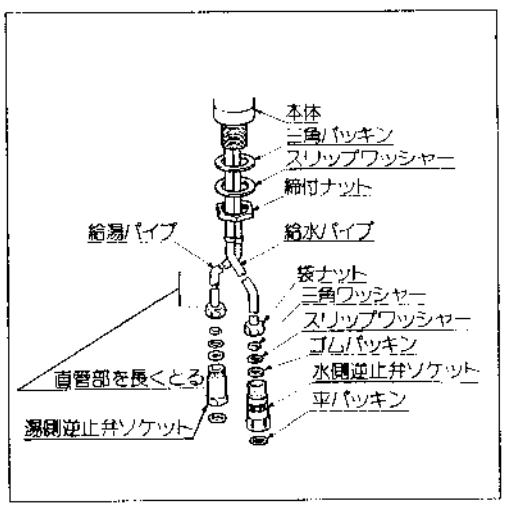

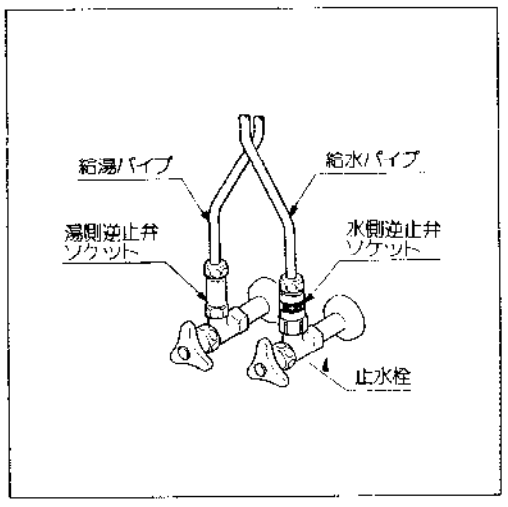

2. 逆止弁ソケットを止水栓本体に仮固定し、給水・給湯パイプの逆止弁ソケットへの差込しろ（約20㎜）をとり、パイプを切断します。
※逆止弁ソケットは湯水所定のソケットを取り付けてください。
逆に取り付けると機能しません。
3. 給水・給湯パイプを逆止弁ソケットに差し込んでから本体を固定します。
※水栓本体の固定には別売の専用工具（KG-9）を使用し十分締め付けてください。
4. 給水・給湯パイプを差し込んだまま逆止弁ソケットを止水栓にねじ込み固定します。
5. 袋ナットを締め付けます。この時、給水・給湯パイプを押し込み手締め後、工具で強く締め付け（約1回転）ます。

株式会社INAX

本社 ☎0569-35-2700
横浜支社 ☎045-242-1710
甲信支社 ☎0263-36-2166
京滋支社 ☎075-222-1794
札幌支社 ☎011-271-1701
千葉支社 ☎043-227-8171
名古屋支社 ☎052-201-1717
広島支社 ☎082-223-1710
東北支社 ☎022-301-1701
埼玉支社 ☎048-668-1177
静岡支社 ☎054-251-1710
四国支社 ☎087-821-1701
東京支社 ☎03-5541-7111
東関東支社 ☎028-637-3379
北陸支社 ☎0762-64-1710
福岡支社 ☎092-282-3151
西東京支社 ☎0425-27-3341
関越支社 ☎0273-27-1793
大阪支社 ☎ 06-539-3500
南九州支社 ☎096-322-1794

●引渡前の確認

引渡前および故障時の点検は以下の要領で行ってください。

※この商品は、水を急に止めるときに発生する配管への衝撃をやわらげる機能が付いています。

このため急に閉めようとするとハンドルが重く感じることがありますが故障ではありません。

ハンドルが重くならないように、ゆっくりと閉めてください。

●故障と点検

※点検箇所は下図を参照してください。

現　象	点　検　内　容	点検箇所	処　置
流量が少ない	止水栓が全開されているか？		止水栓を十分開く。
	ゴミ詰まりはないか？	①	ゴミ等を水で洗い流す。
水が止まらない	キズ、ゴミかみはないか？	②	ゴミ等を水で洗い流す。 キズがあれば部品を交換する。
	ゆるみはないか？	③	ヘッドパーツ押えを締める。
希望の温度が得られない	ゴミ詰まりはないか？	①	ゴミ等を水で洗い流す。